

Fjernvarmedeklaration

2024

31-12-2024

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

92,0%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

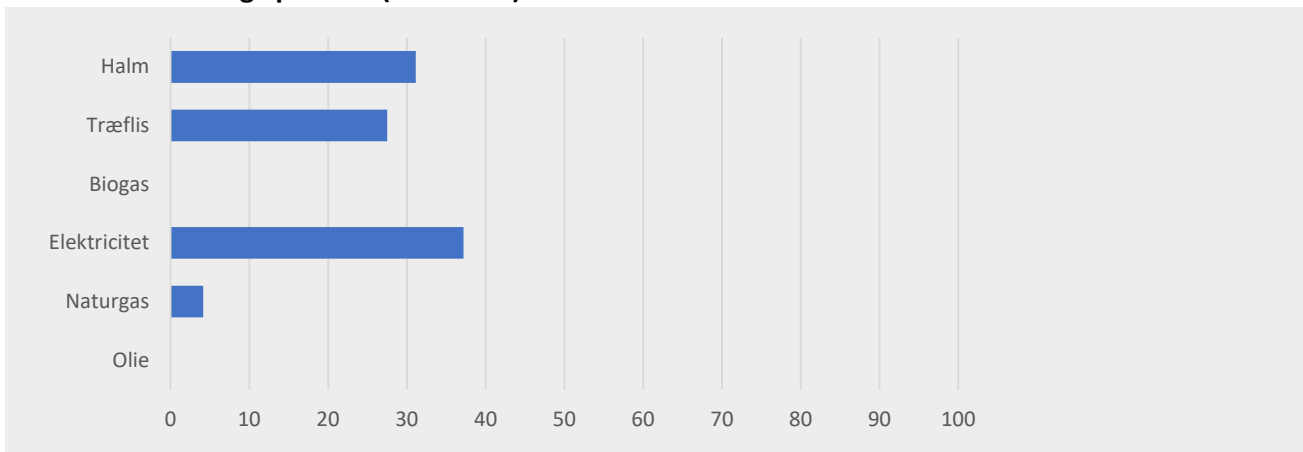

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	10,8	kg/GJ	30,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	12,4	g/GJ	34,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,4	g/GJ	6,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	11,8	kg/GJ	32,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	38,9	g/GJ	107,9	mg/kWh
Nox (Kvælstofilter)	54,1	g/GJ	150,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	168,4	g/GJ	467,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,4	g/GJ	12,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	6,5	g/GJ	18,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Billund Varmeværk Amba

Møllevej 49

7190 Billund

Telefon: 75331289

Mail: bv@billund-varme.dk

CVR: 37251518